


# TYPOWE POSADOWIENIE RUROCIĄGU PVC



## UWAGI:

1. MINIMALNE PRZYKRYCIE KANAŁU ZGODNE Z PN-EN1610:2002/Ap 1:2007

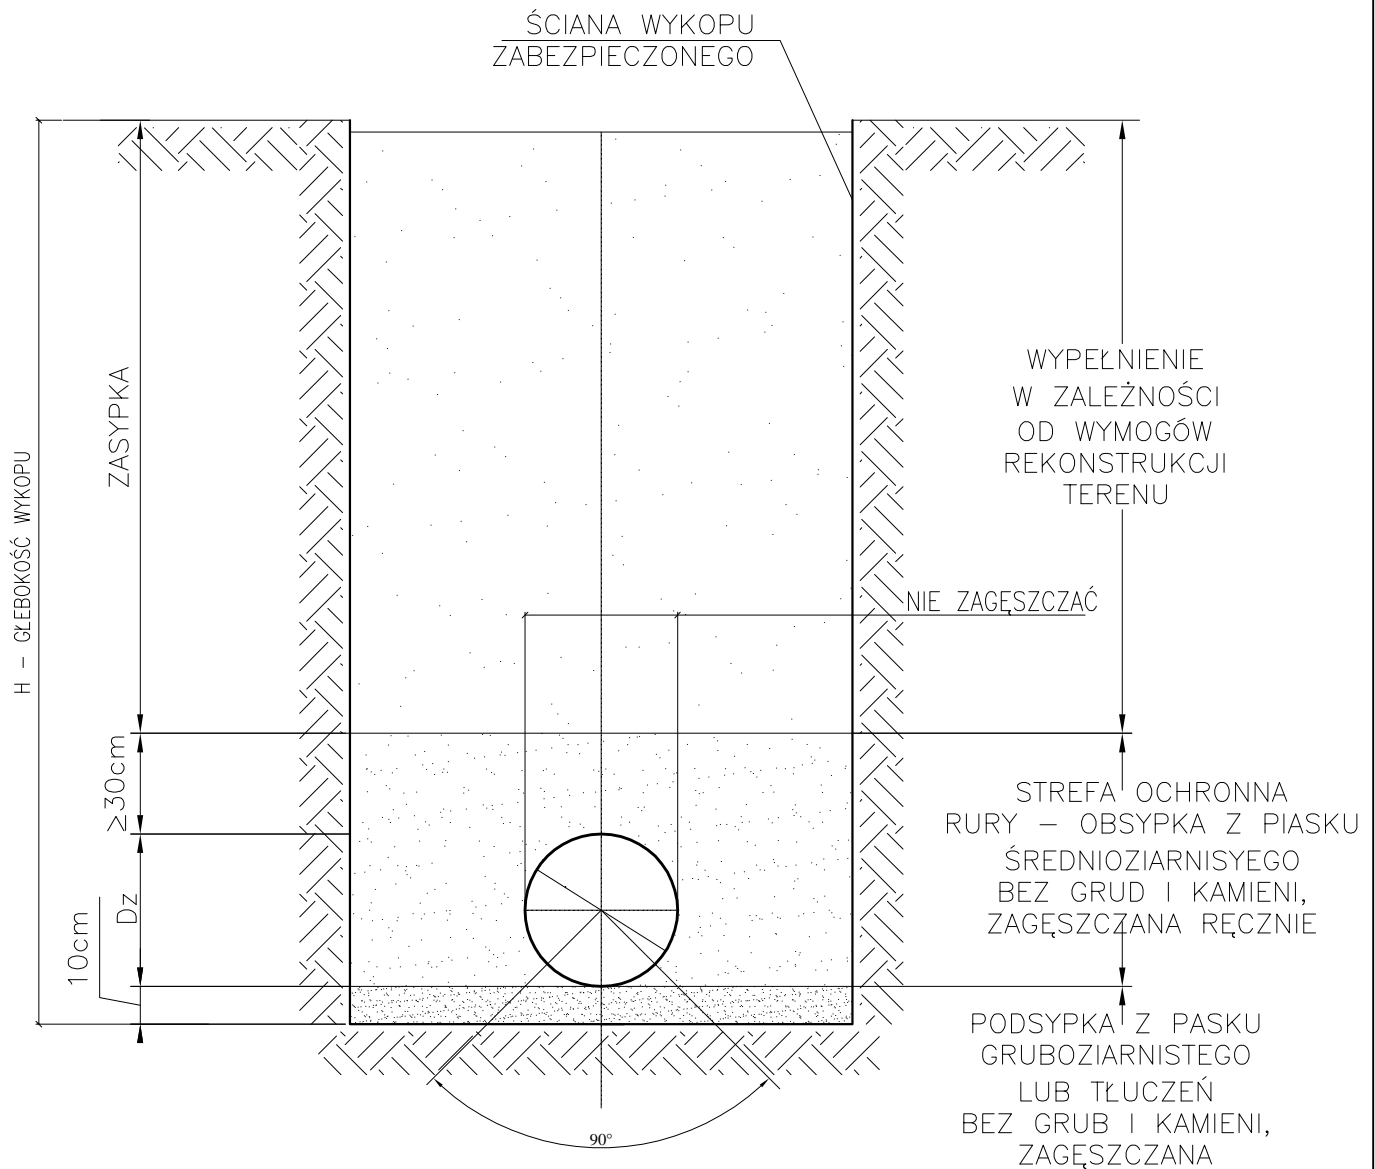

**NBM Technologie**

NBM Technologie  
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna  
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW POMPOWNI H2 W RAMACH  
ZADANIA: "MODERNIZACJA OBIEKTÓW POMPOWNI H2 PRZY UL. SZPITALNEJ  
W KNUROWIE"  
- BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KNUROWIE  
UL. SZPITALNA 11, 44-194 KNURÓW

NR EWID. nr ewidencyjne działek: 1483/9, 1483/17, 1483/73, 3530/10  
DZIAŁEK: OBRĘB 0001; 240501\_1 KNURÓW

NAZWA RYS.: TYPOWE POSADOWIENIE RUROCIĄGU Z PVC

STADIUM DOKUMENTACJI

PT  
PROJEKT  
TECHNICZNY

SKALA

1:50

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		11.2017	T-5